




MÖGLICHKEIT 5

SIE VERWENDEN EIN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) - ODER VERGLEICHBARE SOFTWARE

Sie senden uns Ihren Weblink (z.B. „<https://www.meine-naehrwerte.de/123>“) mit Ihrer elektronischen Bestellung zu. Zusätzlich zu der Bestellung sendet Ihr MIS eine E-Mail (gerne auch in CC, zusammen mit der Bestellung) mit einer XML-Datei im Anhang an „naehrwerte@kraemer-druck.de“. Die XML-Datei wird von Ihrer Software generiert und soll ebenfalls den Weblink und Ihre Bestellnummer (oder vergleichbare Nummer, sodass der Weblink eindeutig zugeordnet werden kann) enthalten.

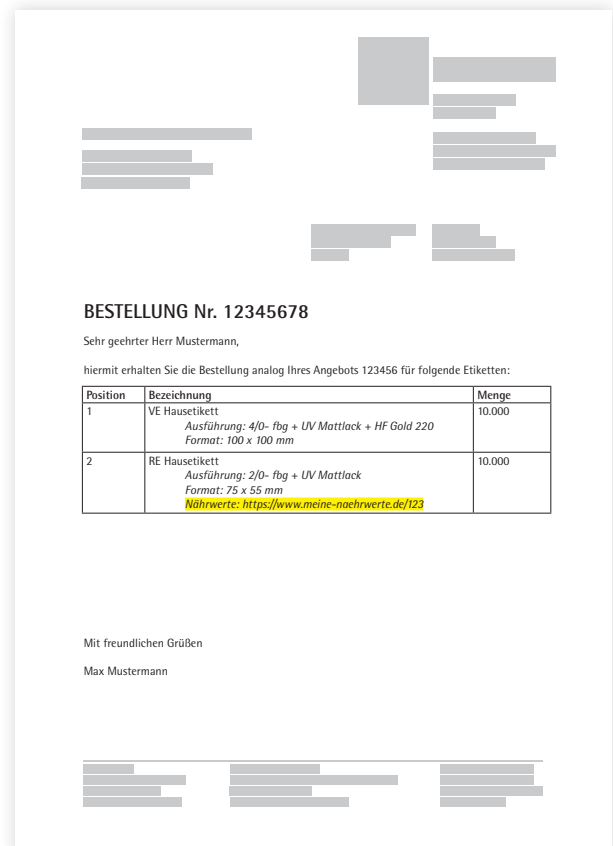

muster.xml an naehrwerte@kraemer-druck.de

```
<xml >  
<bestellnummer>12345678</bestellnummer>  
<weblink>https://www.meine-naehrwerte.de/123</weblink>  
</xml >
```

Wir generieren für Sie Ihren QR-Code und können den Weblink automatisiert mit Ihrer Bestellung abgleichen, schon bevor Sie von uns einen Korrekturabzug erhalten.



Im Anschluss erhalten Sie von uns einen Korrekturabzug des Etiketts auf dem Ihr QR-Code abgebildet ist. Zusätzlich ist der Weblink (z.B. „<https://www.meine-naehrwerte.de/123>“) auf dem Korrekturabzug aufgeführt, sodass Sie diesen prüfen können.

		Erstellt von Hannes Kaufmann am 27.06.23 - 09:29 Uhr		Krämer Druck GmbH · Bernkastel-Kues	
Kunde:	D10000 - Krämer Druck GmbH	Kontakt: hannes.kaufmann_Test@kraemer-druck.de · Tel: 0 65 31 - 96 12 61 · Fax: 0 65 31 - 96 12 22			
Bezeichnung:	Beispielserie - RE Beispiel QR Code				
KFM: 123456	Artikel: KABZ00000055		<input type="checkbox"/> Black <input type="checkbox"/> KD Logo Rot <input type="checkbox"/> Stanze	Freigabe bis: 04.07.2023 Das PDF kann mehrere Seiten haben. Dieses Freigabe-Feld gilt für alle Seiten dieses Artikels! <input type="checkbox"/> Korrekturabzug in Ordnung <input type="checkbox"/> weiterer Korrekturabzug	
SID: 0000384	DID: -				
Format (B x H):	75 mm x 55 mm	Bei Etikettierung: 01 Außenwicklung Wortanfang voraus Ø: max. 200 mm			
Papier:	gestrichen	Datum: _____			
Kleber:	bedingt permanent	Unterschrift: _____			
Auflage:					

Abbildung



Ansicht 100.00%

Code: QR - Inhalt: <https://www.meine-naehrwerte.de/123>
Code: EAN 13 - Inhalt: 1234123412344 - Größe: 0,82 (SC0)

Veredelungen

Hinweise

Bitte erteilen Sie uns so schnell wie möglich die Druckfreigabe, damit wir termingerecht liefern können.

Wir bitten Sie alle Angaben auf diesem Korrekturabzug genau zu prüfen und ggf. anzupassen, da er als verbindliche Grundlage für den Druck der Auflage dient. Mit der Unterschrift dieses Abzuges erteilen Sie uns die Druckfreigabe (verbindliche Auftragsgrundlage). Die Verantwortung für den Stand und den Inhalt dieses Druckergebnisses geht durch die Unterschrift auf dem Korrekturabzug auf Sie über. Dieser Abzug ist nicht farbecht.